

Abstrich.

Circulare

N. 8527.

Ihre Einflussung zu rufen so bald zu befehlen,
 dass Ihre Aufmunterung bis zur definitiven Ein-
 führung einer neuen Verwaltungsmethode
 nicht zu spät sei. Die Verwaltungsmethode
 werden sofort an dem feststehenden Anstalt
 mit dem Kaiser in Kenntniss gesetzt, dass
 die Verwaltung für das Jahr 1860 bis Ende
 in allen Einrichtungen. Die Verwaltung in den
 Anlagen der Aufmunterung werden nicht
 diese letzten Aufmunterung nicht jeder Fall
 sondern die Hoffentlichkeit nicht, dass die
 der Administration für den ganzen Aufmunterung/860
 zu unterstützen. zur Einsparung der Ausgaben
 werden.

Wien den 12 Juni 1860.





ad mandatum
R. Marschall

Original

Kodak Digital Science Imaging Test Chart TL-5003



© 1995, Eastman Kodak Company, All Rights Reserved Rev 2.0



ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu vwxyz
1234567890 Modern

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu vwxyz
1234567890 Courier New



ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu vwxyz
1234567890 Times Roman 6pt

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu vwxyz
1234567890 Times Roman 4pt


ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu vwxyz
1234567890 Times Roman 8pt

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu vwxyz
1234567890 Times Roman 10pt

ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstu vwxyz
1234567890 Times Roman 12pt

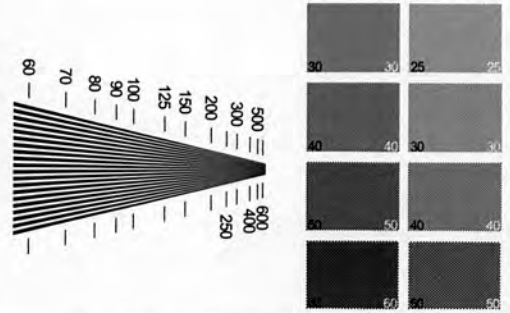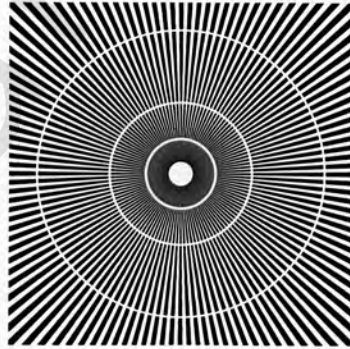

MANUFACTURED BY: APPLIED IMAGE Inc
1653 East Main Street
Rochester, NY 14609 USA
Voice: (585) 482-0300
Fax: (585) 288-5789
www.appliedimage.com

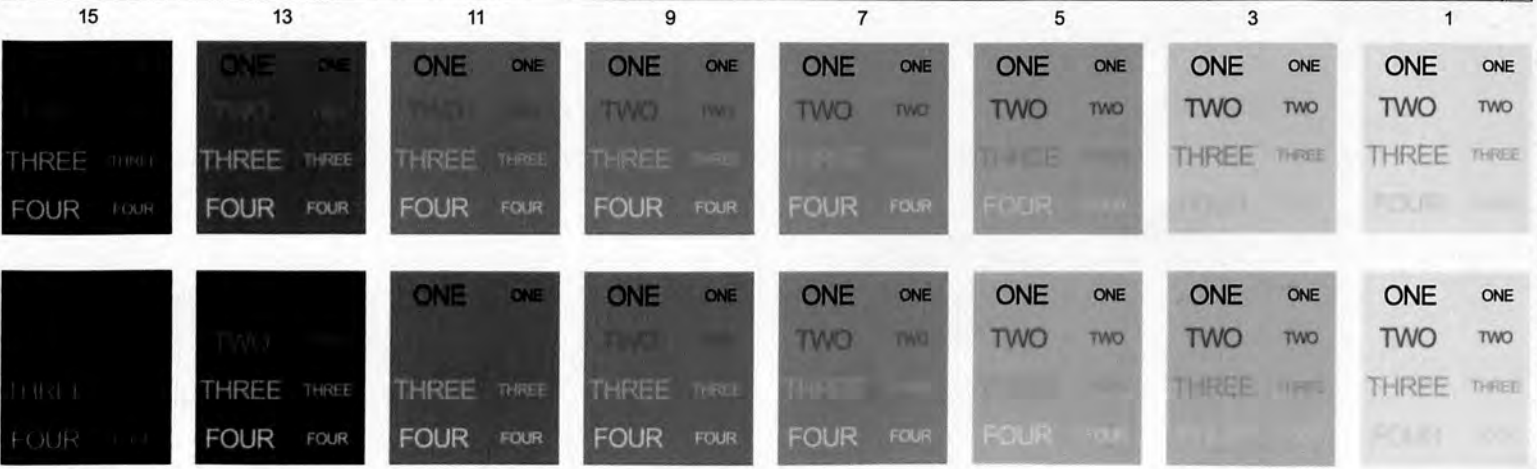

15 13 11 9 7 5 3 1 16 14 12 10 8 6 4 2

ENDE